
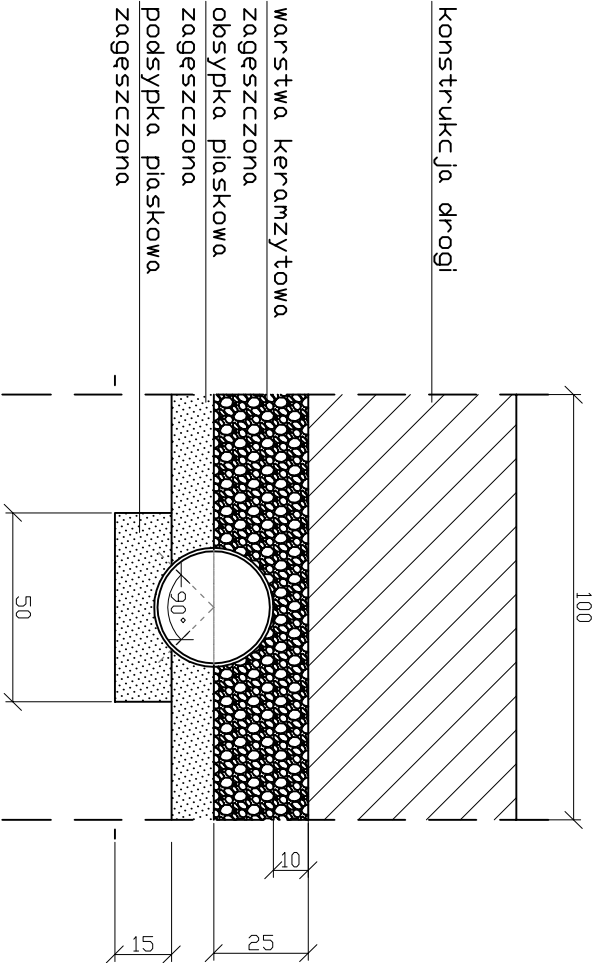


UWAGA!

1. Rury sieci kanalizacyjnej deszczowej w przypadku przykrycia mniejszego niż 1,0 m.b. należy ocieplić warstwą keramzytu zgodnie ze schematem poniżej

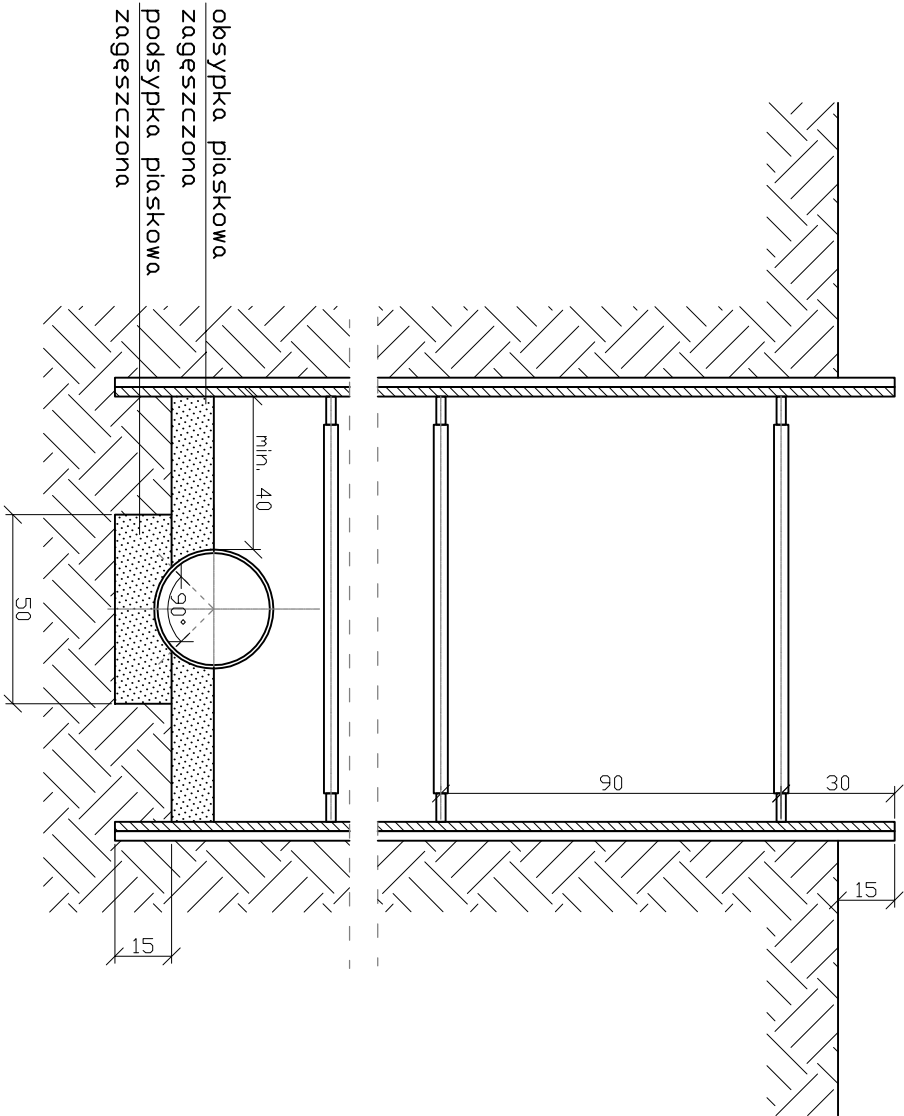

| | | | |
|--|--|------------------|-----------|
| <div><div><div>ST</div><div>PROJEKT</div></div><div>ST PROJEKT Jacek Staniak Kąty 18, 29-100 Włoszczowa NIP 6090010369, tel. 600 319 265</div></div> | | | |
| Investor: | Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin | | |
| Nazwa inwestycji: | Przebudowa ul. Rynek i ul. Krótkiej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Krótkiej i części północnej ul. Rynek w Burzeninie" | | |
| Adres inwestycji: | m. Burzenin, dz. nr ew. 624/1, 603/1, 630, 632 obręb 0004 | | |
| Stanium: | PB | Branża: | SANITARNA |
| Nazwa rysunku: | | Numer rysunku: | Data: |
| Przekrój poprzeczny przez wykop | | S6 | 03.2020 |
| Zespół autorski: imię i nazwisko: | | Uprawnienia: | Podpis: |
| mgr inż. Roman Księżnik | | LDD/1490/POOS/10 | |
| mgr inż. Katarzyna Szlangredek | | LDD/3021/PWBS/16 | |